

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Kolno, dnia 12.05.2021r.

Sz.O./ZP/41/ 2126/21

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE	
W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia 12. 05. 2021	
L.dz. 2126	Podpis <i>[Signature]</i>

Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karetek w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karetek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19”; znak sprawy: Sz.O./ZP/05/2021

Zamawiający Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69 działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1

Proszę o zamieszczenie zestawienia wyposażenia wraz z niezbędnym opisem i rysunkami. Brak takiej informacji uniemożliwia wycenę.

Odpowiedź:

Meble typowe dostępne w sprzedaży, zdjęcia przykładowe kolor do uzgodnienia w nadzorze autorskim.


Poz. Kosztorysu 167 szafka stojąca 90*82 cm - 8 szt,



SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Poz. Kosztorysu 168 - szafka wisząca 80*72 cm - 10 szt,



Poz. Kosztorysu 169 – krzesło polipropylenowe - 8 szt,



Poz. Kosztorysu 170 - biurko medyczne z fotelem – 6 szt,



Poz. Kosztorysu 171 Leżanka 195*76 cm - 2 szt,




SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Poz. Kosztorysu 172 Wersalka 200 *76 cm - 2 szt,



Poz. Kosztorysu 173 - szafa ubraniowa (40*48*180cm) 4 szt,

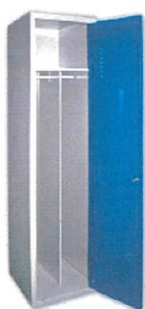

Poz. Kosztorysu 174 szafka stojąca 100*90 cm - 3 szt,



Poz. Kosztorysu 175 stół 100*90 cm - 1 szt,



SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Poz. Kosztorysu 176 szafka stojąca 120*220 cm - 5 szt,



Poz. Kosztorysu 177 szafka stojąca 225*222,5 cm - 8 szt,



Poz. Kosztorysu 178 blat na szafki 360*85 cm - 2 szt,

Poz. Kosztorysu 179 taboret lekarski na kółkach -14 szt,




SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69


Poz. Kosztorysu 180 szafa lekarska jednodrzwiowa - 18 szt,



Poz. Kosztorysu 181 parawan sufitowy - 6 szt,

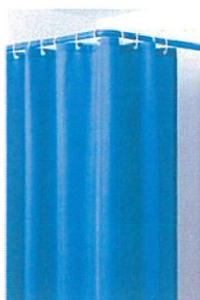

Poz. Kosztorysu 182 pojemnik na ręczniki jednorazowe – 26 szt,



Poz. Kosztorysu 183 i 185 - pojemnik na mydło w płynie - 38 + 8 szt,



SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69


Poz. Kosztorysu 184 – 40 szt,



Poz. Kosztorysu 186 suszarka elektryczna do rąk – 1 szt,



Poz. Kosztorysu 187 Siedzisko odchylane - 1 szt,



SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Poz. Kosztorysu 188 ławka czteroosobowa - 4 szt,



Poz. Kosztorysu 189 zestaw mebli medycznych na wymiar

Szafki medyczne o powierzchni około 10m²

Poz. Kosztorysu 190 zestaw mebli niemedycznych na wymiar

Zestaw kuchenny – cztery szafki stojące i cztery szafki wiszące około 9m²

Pytanie Nr 2

Proszę o podanie rodzaju odbojnic (szerokość, wielkość) – informacje zawarte na rysunku A-1.2 są niewystarczające.

Odpowiedź:

„ 3 „ **Odbojnica Ścienna** - wypukła o grubości 3,5 cm, szerokości 15 cm i długości 200 cm. Odbojnica wykonana z wysoko wytrzymałej okładziny z tworzywa PVC oraz aluminiowego rdzenia wzmacniającego na całej długości. Zabezpieczenie ścian tego typu charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami amortyzującymi, zapewniając zabezpieczenie dla ścian przed przypadkowym uszkodzeniem lub zabrudzeniem. Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę nawet przed mocnymi uderzeniami. Polecana w holach, do korytarzy w szpitalach.

„ 2 „ **Odbojnica**

Produkt przeznaczony do ochrony ścian w budynkach, gdzie występuje wysokie ryzyko uszkodzenia lub zabrudzenia ścian, głównie przez przechodzące osoby. Produkt wykonany z żywicy winylowej z domieszką akrylu, który jest materiałem o bardzo dużej twardości i oporność na pęknięcia. Dzięki takiemu połączeniu uzyskana została bardzo twarda powierzchnia, odporna na zarysowania i trwałe zabrudzenia. Faktura powierzchni sprawia, że materiał mniej łapie zabrudzenia oraz łatwiej go oczyścić. Dzięki szerokiej gamie kolorystycznej doskonale nadaje się do wykończenia i dekoracji wnętrz pomieszczeń użyteczności publicznej: placówkach medycznych. Zalecana na proste ściany o jednolitej strukturze. Występuje w dwóch wersjach montażu: samoprzylepnej i przeznaczonej do montażu na klej montażowy.

Szerokość odbojnicy : 600mm

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

„ 1 „ **Odbojnica narożna** doskonale zabezpiecza narożniki ścian przed przypadkowym uszkodzeniem lub zabrudzeniem. Konstrukcja połączenie rdzenia aluminiowego z amortyzującą okładziną PVC. Dzięki temu narożnik doskonale amortyzuje uderzenia zabezpieczając ścianę. Bogata oferta kolorystyczna pozwala na dobranie koloru pasującego niemal do każdego wnętrza.

Pytanie Nr 3

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o wykonanie nowych warstw posadzkowych w części przebudowanej.

Odpowiedź:

Warstwy podłogowe ujęte są w poz. 73 do 81.

Pytanie Nr 4

Czy w nowej części również Wykonawca ma zamontować odbojnice? Jeśli tak proszę o informacje o ich ilości i rodzaju oraz proszę o załączenie rysunku w których miejscach one występują w celu weryfikacji.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dodaje rysunek „A-1.2.1 Rzut parteru-odbojnice”, który zamieszcza na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Pytanie Nr 5

Proszę o szczegół mocowania blachodachówki poprzez piankę PIR do stropu.

Odpowiedź:

Montaż dachu zgodnie z instrukcją producenta. Na etapie realizacji po dokonaniu wyboru konkretnego systemu dachowego ustalić szczegóły montażu.

Pytanie Nr 6

Proszę o podanie parametrów blachodachówki.

Odpowiedź:



Parametry techniczne blachodachówka modułowa:

- Szerokość całkowita arkusza [mm]: 1 190
- Szerokość krycia arkusza [mm]: 1 150

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

- Wysokość przetłoczenia [mm]: 35
- Wysokość fali [mm]: 26
- Wysokość całkowita [mm]: 61
- Długość całkowita arkusza [mm]: 736
- Długość efektywna arkusza [mm]: 700
- Długość modułu [mm]: 350
- Szerokość między szczytami fal [mm]: 230
- Powierzchnia całkowita arkusza [m²]: 0,88
- Powierzchnia krycia arkusza [m²]: 0,805
- Blacha nie może być cieńsza niż 0,5 mm, organiczna powłoka, która może być wykonana z PVDF i puralu lub poliuretanu i plastizolu.

Pytanie Nr 7

Proszę o podanie parametrów płyt PIR.

Odpowiedź:

Współczynnik przewodzenia ciepła: $\lambda_D = 0,022 \text{ W/mK}$.

Wytrzymałość na ściskanie: CS(10\Y)150,

Reakcja na ogień (samodzielny produkt): Euroklasa E

Wymiary: 1200 x 2400 mm

Grubość płyty: 150 mm, Wykończenie boków: Frez na zakładkę – 4 boki

Montaż dachu zgodnie z instrukcją producenta.

Na etapie realizacji po dokonaniu wyboru konkretnego systemu dachowego zostaną ustalone szczegóły montażu.

Pytanie Nr 8

Proszę o podanie parametrów styropianu elewacyjnego i podposadzkowego.

Odpowiedź:

Styropian na ocieplenie ścian poniżej poziomu terenu - XPS o gr. 15cm, $\lambda_D=0,036 \text{ W/mK}$.

Styropian na elewacje –powyżej poziomu terenu EPS 040 o grubości 18 cm, $\lambda_D=0,036 \text{ W/mK}$. i wadze 12,5 kg/m³, wytrzymałość na ściskanie 40 kPa.

Styropian EPS 100 036 na podłogę. Płyt o wymiarach 50 x 100 cm, grubości 15 cm.

Zastosowanie: podłoga / dach

Lambda: 0,036 W/mK

Ciężar styropianu ok. 18 kg/m³

Naprężenia ściskające: 100 kPa

Wytrzymałość na zginanie: 150 kPa

Max obciążenie: 3000 kg/m²

Pytanie Nr 9

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności z 45 dni na 20 dni.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 10

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu

„faktury częściowe wystawiane nie częściej niż co 2 miesiące,”

Na

„faktury częściowe wystawiane nie częściej niż co 1 miesiące,”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 11

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu:

„..... Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia,”

Na

„..... Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 95% wynagrodzenia,”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 12

Proszę o zamieszczenie rysunków rozwinięć instalacji wod-kan.


Odpowiedź:

Rysunki będą przekazane na etapie wykonawstwa.

Pytanie Nr 13

Czy odpływ liniowy ma być ujęty w wycenie? Jeżeli tak proszę o podanie parametrów.

Odpowiedź:

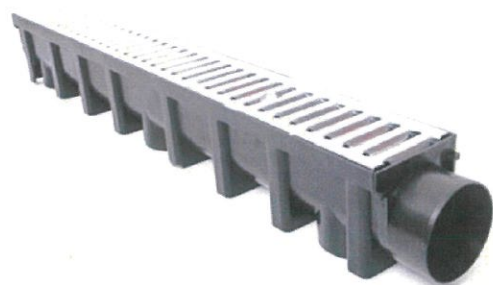

Zewnętrzne Odwodnienie Liniowe Garażowe – ujęte w kosztorysie poz.114 do 116

ruszt: stal ocynkowana, z zamknięciem blokującym

Klasa nośności: A 15 - 1,5 tony

Odporne na mróz i warunki atmosferyczne antypoślizgowe kratki ze stali ocynkowanej.

Przyłącze - średnica 110 - Średnica przyłącza 110 mm Długość koryta: 1 m Odpływ i podłączenie, dolna średnica 110 obudowa i odpływ z bardzo stabilnego polipropylenu, kratka wykonana ze stali ocynkowanej.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 14

Proszę podanie o standardu armatury (baterie, umywalki, miski ustępowe itp.)

Odpowiedź:

Bateria medyczna na wodę ciepłą i zimną. Wyposażona w obrotową wylewkę.

- Mieszacz ręczny w postaci dźwigni
- Przedłużona dźwignia umożliwiające sterowanie baterią poprzez dowolną część ciała
- Obrotowa wylewka
- Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem
- Deklaracja CE

Umywalki naścienne z postumentem

Miski ustępowe podwieszane montowane na stelażu

Pytanie Nr 15

Proszę o zamieszczenie załączników do SWZ (nr 1-8) oraz 11 w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl> załączniki do SWZ Nr 1-8 oraz 11 w formie edytowalnej.

Pytanie Nr 16

Drzwi aluminiowe D3

w projekcie D3 EI 60 - 2 szt ; drzwi D3 zwykłe - 11 szt

w przedmiarze D3 EI 60 - 1 szt , drzwi D3 zwykłe - 11 szt

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza uaktualniony przedmiar robót z branży ogólnobudowlanej „Kolno SIP 2021 – ogólnobudowlany, przedmiar po zmianach” oraz rysunek „A-1.8z Zestawienie stolarki po zmianach” na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Pytanie Nr 17

Drzwi aluminiowe D4

w projekcie D4 EI 60 - 2 szt, D4 zwykłe - 2 szt

w przedmiarze D4 zwykłe - 4 szt

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza uaktualniony przedmiar robót z branży ogólnobudowlanej „Kolno SIP 2021 ogólnobudowlany, przedmiar po zmianach” oraz rysunek „A 1.8z Zestawienie stolarki po zmianach” na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Pytanie Nr 18

Drzwi przesuwne D1 EI 60 proszę o wskazanie producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza uaktualniony przedmiar robót z branży ogólnobudowlanej „Kolno SIP 2021 – ogólnobudowlany, przedmiar po zmianach” oraz rysunek „A-1.8z Zestawienie stolarki po zmianach” na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Zmiana na drzwi dwuskrzydłowe EI 60

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 19

Proszę o wskazanie do których drzwi i ile sztuk należy przyjąć kontrolę dostępu.

Odpowiedź:

Informacje ujęte są w projekcie instalacji elektrycznej.

Pytanie Nr 20

Drzwi wewn. płytowe D2 , D5 , D6 - Proszę o podanie parametrów drzwi.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza uaktualniony przedmiar robót z branży ogólnobudowlanej „Kolno SIP 2021 – ogólnobudowlany, przedmiar po zmianach” oraz rysunek „A-1.8z Zestawienie stolarki po zmianach” na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Pytanie Nr 21

Okna z PCV

Czy okna z PCV 01 , 03, 04 przyjęto bez otwierania?

Czy okna EI 60 powinny być aluminiowe?

Proszę wskazać do których okien powinny być przyjęte nawietrzaki higrosterowane.

W opisie do projektu jest wymiana rolet okiennych a w przedmiarze brak.

Czy należy je wycenić ? Proszę o podanie ilości i parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza uaktualniony przedmiar robót z branży ogólnobudowlanej „Kolno SIP 2021 – ogólnobudowlany, przedmiar po zmianach” oraz rysunek „A-1.8z Zestawienie stolarki po zmianach” na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Okna EI 60 aluminiowe

Ilości nawietrzaków higrosterowanych podano w projekcie instalacji sanitarnej.

Pytanie Nr 22

Wyposażenie.

Proszę o rysunki i precyzyjne określenie wymagań dotyczących wyposażenia. W przedmiarze brak szczegółów i wymiarów np. zestaw mebli medycznych pod wymiar i zestaw mebli niemedycznych pod wymiar.

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w odpowiedzi na Pytanie Nr 1.

Pytanie Nr 23

Gazy medyczne – Proszę o podanie szczegółów dotyczących jednostki zasilającej (rodzaj, typ).

Proszę o wskazanie miejsca zamontowania systemu detekcji tlenu.

Odpowiedź:

W inwestycji przewidziano włączenie projektowanej instalacji gazów medycznych do istniejącej instalacji. W projekcie nie przewidziano nowych jednostek zasilających i zastosowania systemu detekcji.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: **20.05.2021r.** do godz. 11⁰⁰

Termin otwarcia ofert: **20.05.2021r.** godz. 11³⁰

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje **ppkt 9)** „**Termin związania ofertą**” w pkt. 7 SWZ nadając mu brzmienie:

„9) Termin związania ofertą:

- a) Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **18.06.2021r.**
- b) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Niniejsze pismo wraz z załącznikami Zamawiający zamieścił na stronie internetowej:

www.szpitalkolno.pl oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl>

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dobrowieź